



ERNEUERUNG HEIZUNGSANLAGE BK-DIERINGHAUSEN

SITZUNG DES
BAUAUSSCHUSSES
DES
OBERBERGISCHEN
KREISES



DERZEITIGE BESTANDSANLAGE

INSTALLIERTE
GESAMTHEIZLEISTUNG

CA. 2200 KW


2 X GAS-NIEDERTEMPERATUR-
KESSEL


WOBEI EINER DEFEKT IST

5 X MINI-BHKW

EBENFALLS DEFEKT-AUßER BETRIEB

BEWERTUNGSKRITERIEN

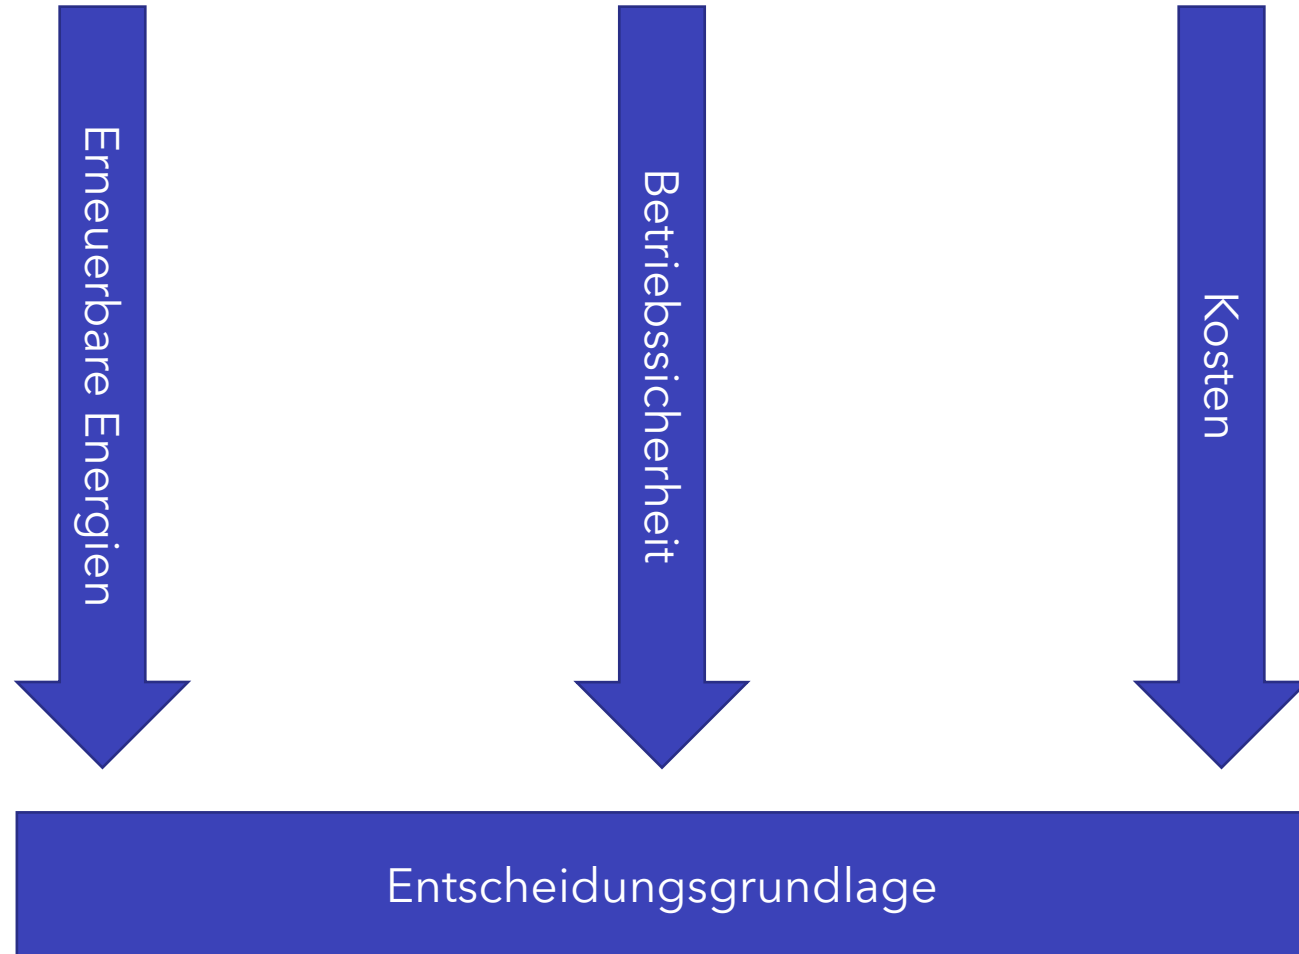

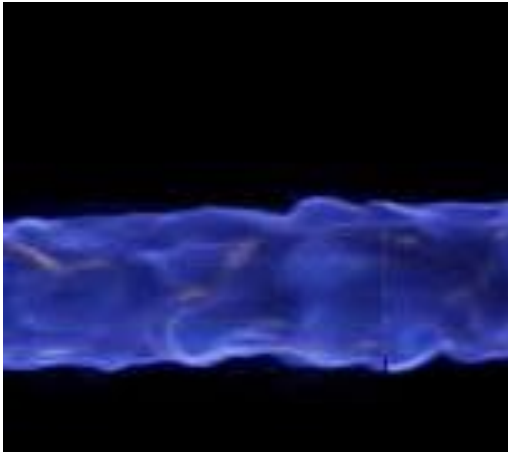

Beheizungskonzept

PELLET-ANLAGE

CA. 600 KW

GAS-BRENNWERT-ANLAGE

CA. 600 KW

LUFT-WASSER-
WÄRMEPUMPENANLAGEN

CA. 600 KW